

**Site :** Carrière de RUPT SUR MOSELLE  
**Granulats :** 0/4 C MIX 30  
**Pétrographie :** Mixte Granite - Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé Criblé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Engagement fournisseur**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	SE(10)
Etendue e	6		40		40		10			0.6	
V.S.S.+U	7.0		42.0		64.6		100.0			4.19	
V.S.S.	6.0		40.0		60.6		98.0			4.04	
V.S.I.	0.0		0.0		20.6		88.0	95.0	100.0	3.44	65
V.S.I.-U	0.0		0.0		16.6		86.0	94.0		3.29	59

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/04/23 au 29/11/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE(10)
Maximum	5.9	7.8	12.5	24.6	52.5	78.9	97.2	100.0	100.0	4.02	91
Xf+1.25xEcart-types	2.8	4.2	9.4	22.9	46.2	71.4	95.8	100.0	100.0	3.94	90
Moyenne Xf	1.2	2.1	6.0	18.9	40.6	65.5	93.0	100.0	100.0	3.74	85
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.0	2.5	15.0	35.0	59.6	90.2	99.9	100.0	3.54	80
Minimum	0.1	0.6	2.8	12.7	32.8	56.6	89.0	99.9	100.0	3.39	75
Ecart-type	1.29	1.65	2.76	3.19	4.48	4.72	2.24	0.03	0.00	0.160	4.0
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

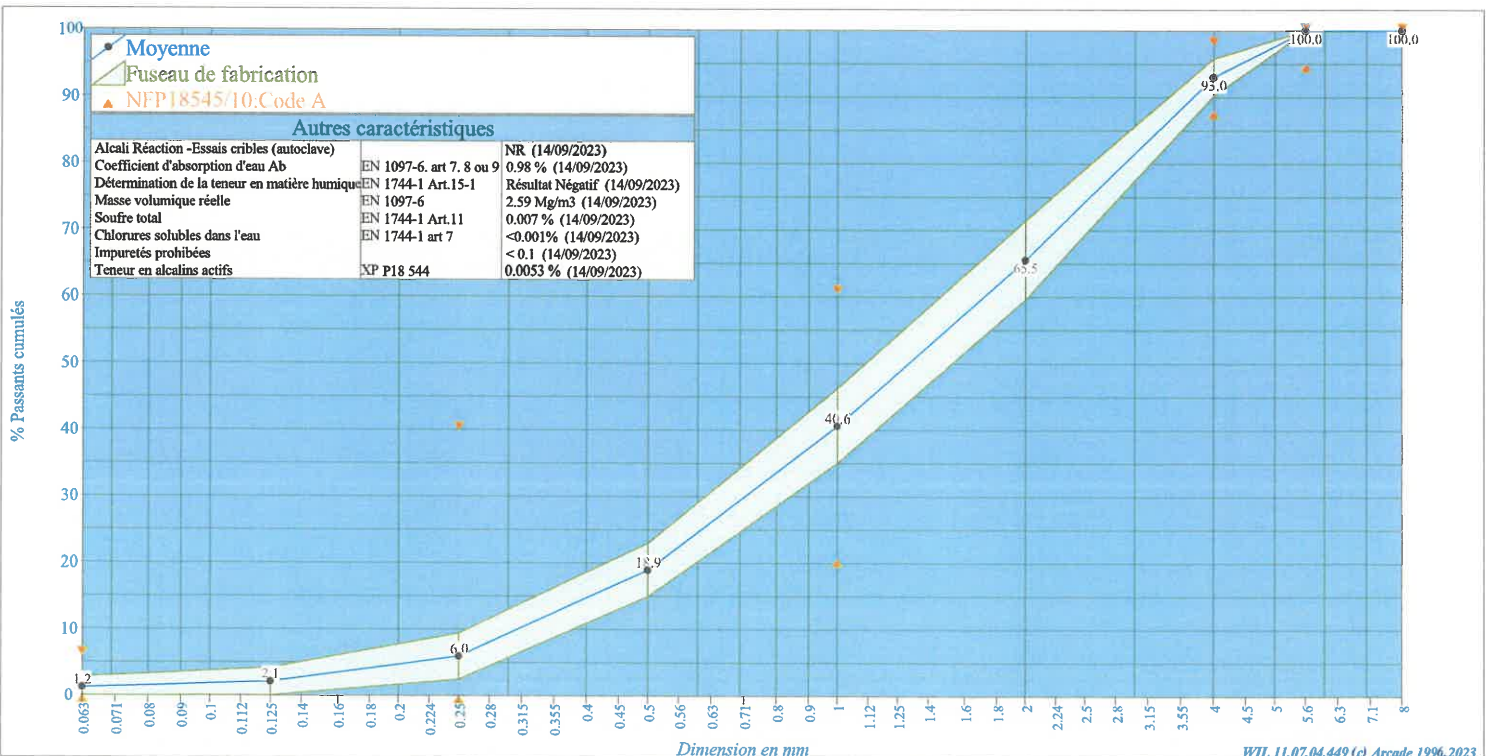

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

**LABO ROUTE  
LORRAINE**

