

**Site :** Carrière de RUPT SUR MOSELLE  
**Granulats :** 11/22.4 C MIXTE 30  
**Pétrographie :** Mixte Granite - Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé Criblé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Engagement fournisseur**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

11.2

22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	0.063	d/2 5.6	d 11.2	D 22.4	25	1.4D 31.5	2D 45	FI	LA
Etendue e			15	15					
V.S.S.+U	1.8	6.0	20.0	100.0					
V.S.S.	1.5	5.0	15.0	95.0			20.0	30.0	
V.S.I.			0.0	80.0		98.0	100.0		
V.S.I.-U			0.0	75.0		97.0			

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/04/23 au 29/11/23

	0.063	5.6	11.2	22.4	25	31.5	45	FI	LA
Maximum	0.8	1.6	1.9	91.0	100.0	100.0	100.0	19.1	
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1.2	1.6	89.5	100.0	100.0	100.0	18.0	
Moyenne Xf	0.3	0.6	0.9	83.6	95.9	100.0	100.0	11.3	23.7
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.1	0.2	77.7	89.1	100.0	100.0	4.5	
Minimum	0.0	0.2	0.2	76.2	84.1	100.0	100.0	4.8	
Ecart-type	0.20	0.43	0.58	4.71	5.42	0.00	0.00	5.40	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	6	1

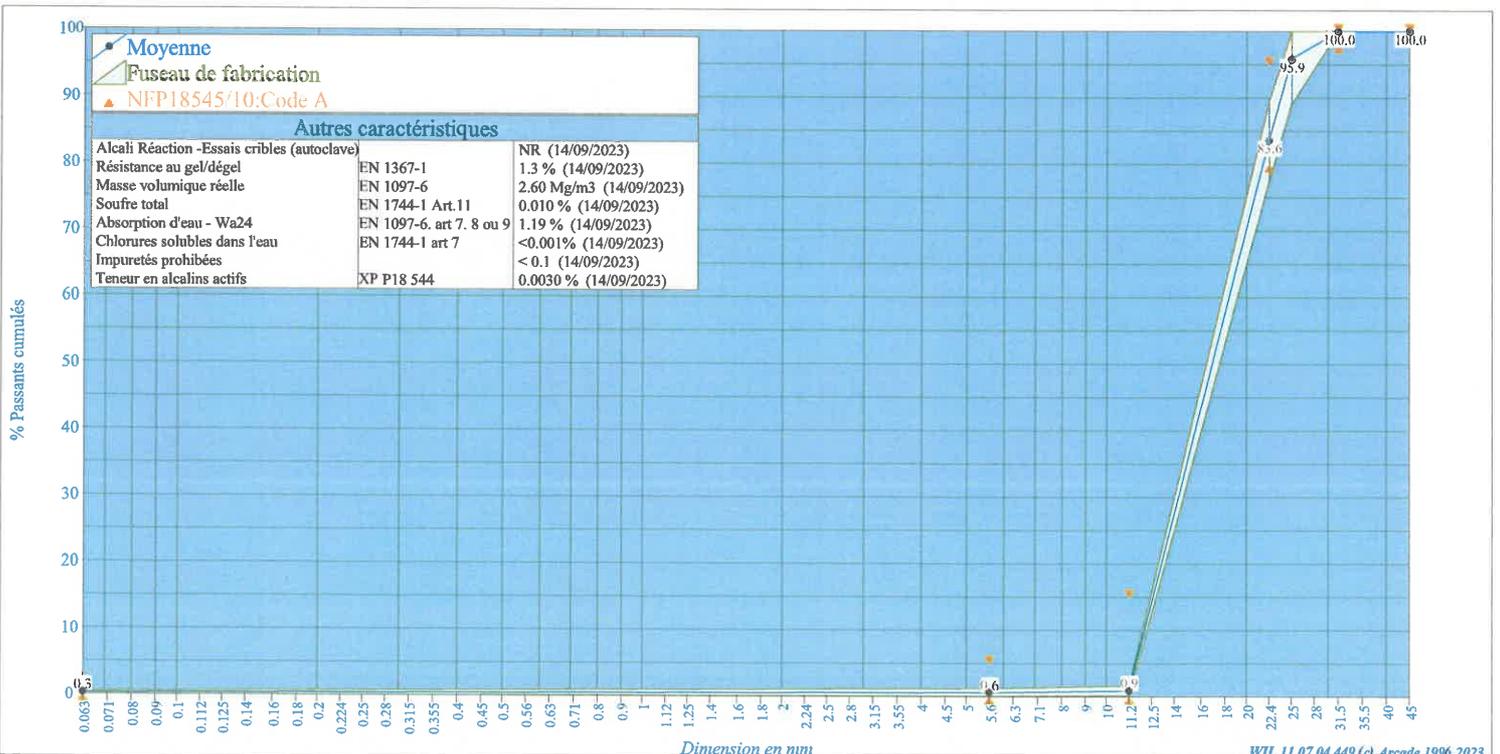

LABORATOIRE

**LABORROUTE**  
LORRAINE

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE